


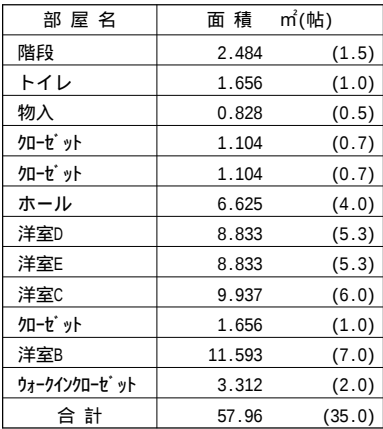


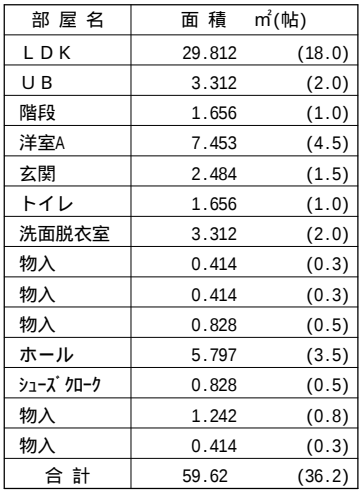

段 数	15段
階 高	2944
有効幅	W=780
蹴 上	R=196.2
踏 面	T=210.0
勾 配	$R \times 2 + T = 602.4$ 550 602.4 650 $R / T = 0.935 \times 21 / 21$ $= 19.64 / 21 \quad 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴 込	30mm
段 鼻	あり 30mm

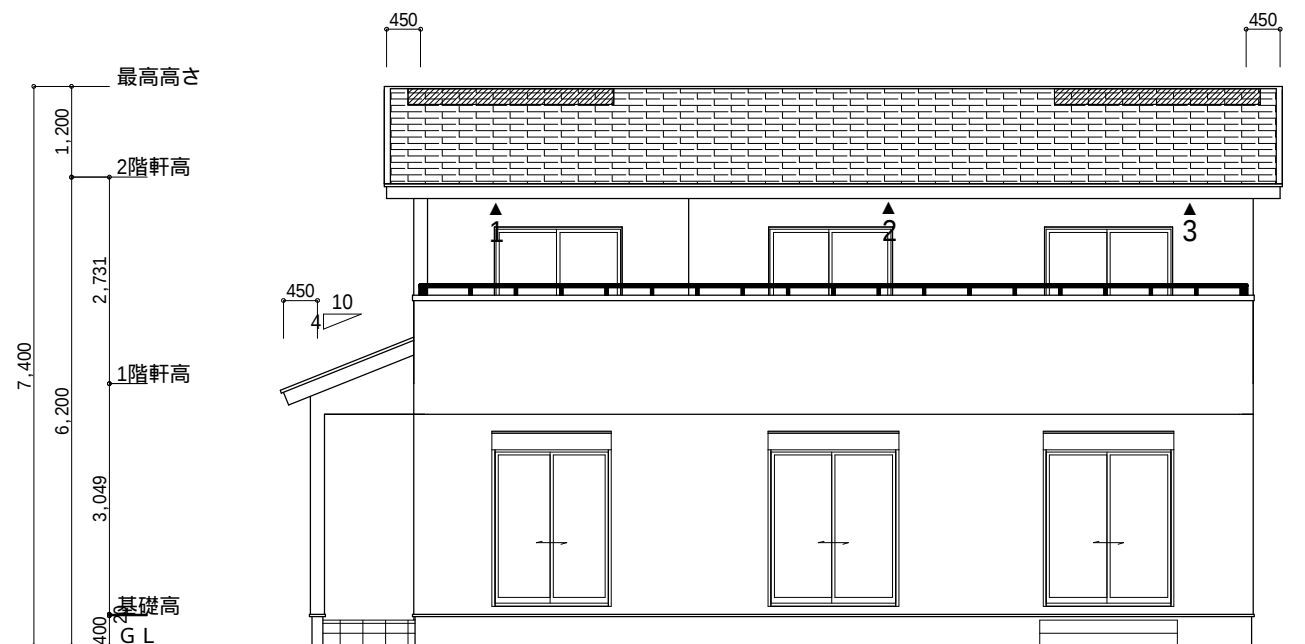

南側 立面図 S:1/100

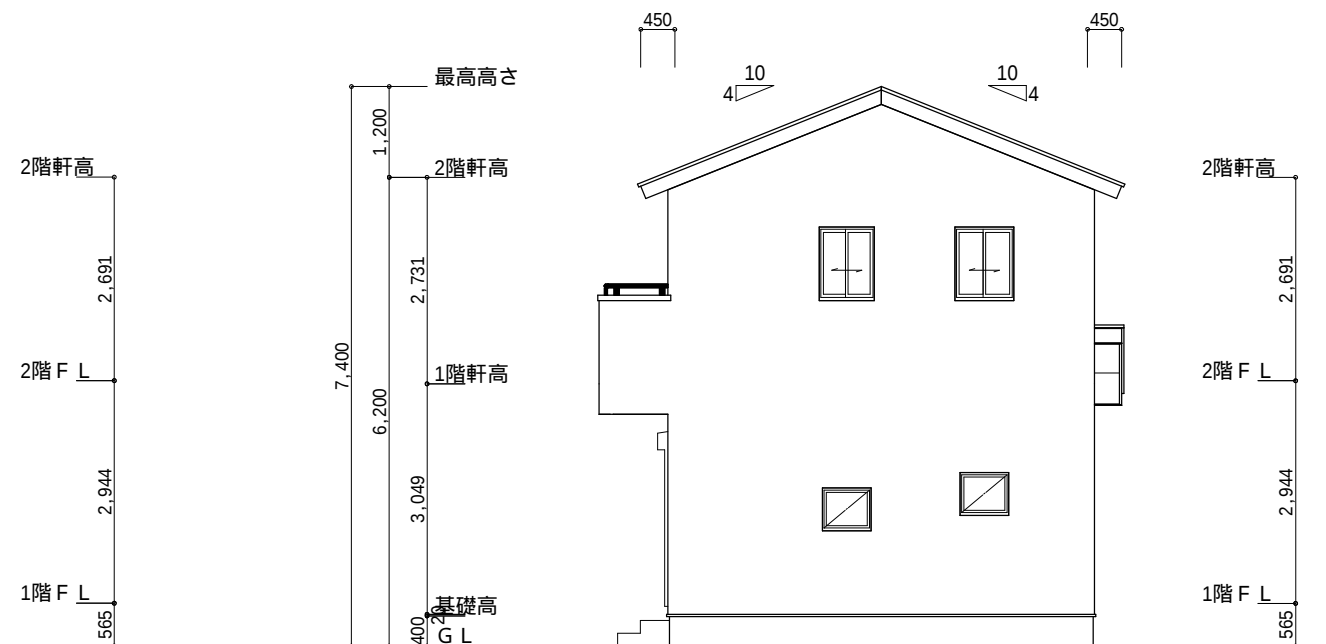

東側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL インスタ-910×1820×6仕様)

有効開口面積

$L=0.45\text{m}$ (軒の出) $-0.0835=0.3665$ にカットした開口率4.4%の有効板の換気孔

$0.91 \times 0.3665 \times 0.044$ (開口率) $=0.0146\text{m}^2$ /枚

2階 吸気: $57.96\text{m}^2 \times 1/900$ 0.0644m^2

0.0146m^2 /枚 $\times 6$ 枚 $=0.0876\text{m}^2 > 0.0644\text{m}^2$ OK

下屋 吸排気: $(2.73\text{m} \times 1.365\text{m}) \times 1/250$ 0.015m^2

0.0146m^2 /枚 $\times 2$ 枚 $=0.0292\text{m}^2 > 0.015\text{m}^2$ OK

▲ : 有孔板位置を示す


棟換気 (ケミュー 換気片流れ棟用 S型 2P)

有効開口面積 0.024m^2 /本


▲ : 棟換気位置を示す

2階 排気: $57.96\text{m}^2 \times 1/1600$ 0.0363m^2

0.024m^2 /本 $\times 2$ 本 $=0.048\text{m}^2 > 0.0363\text{m}^2$ OK

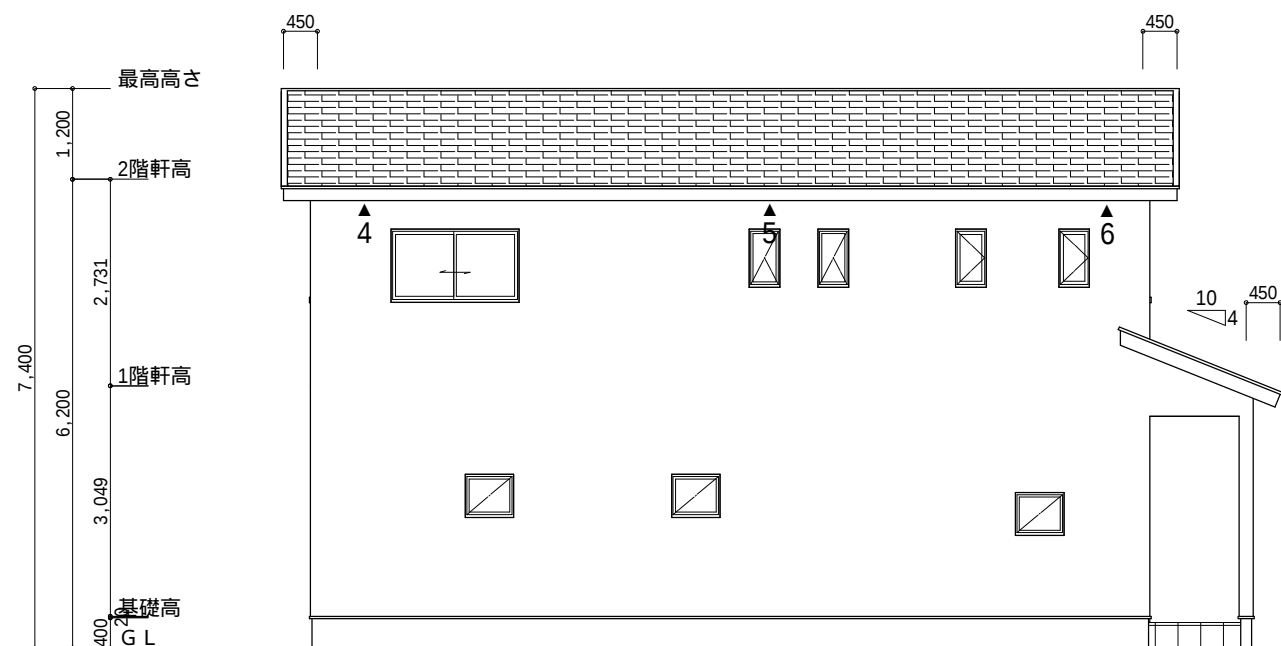

北側 立面図 S:1/100

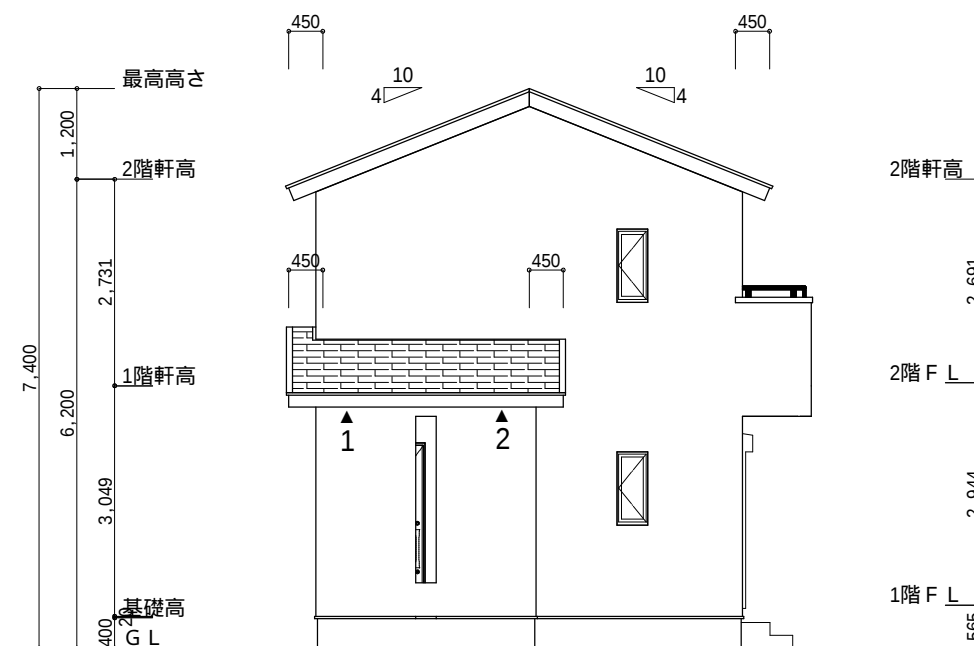

西側 立面図 S:1/100

工事名	焼津市塩津建売3期西棟様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録 (1) 第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3