



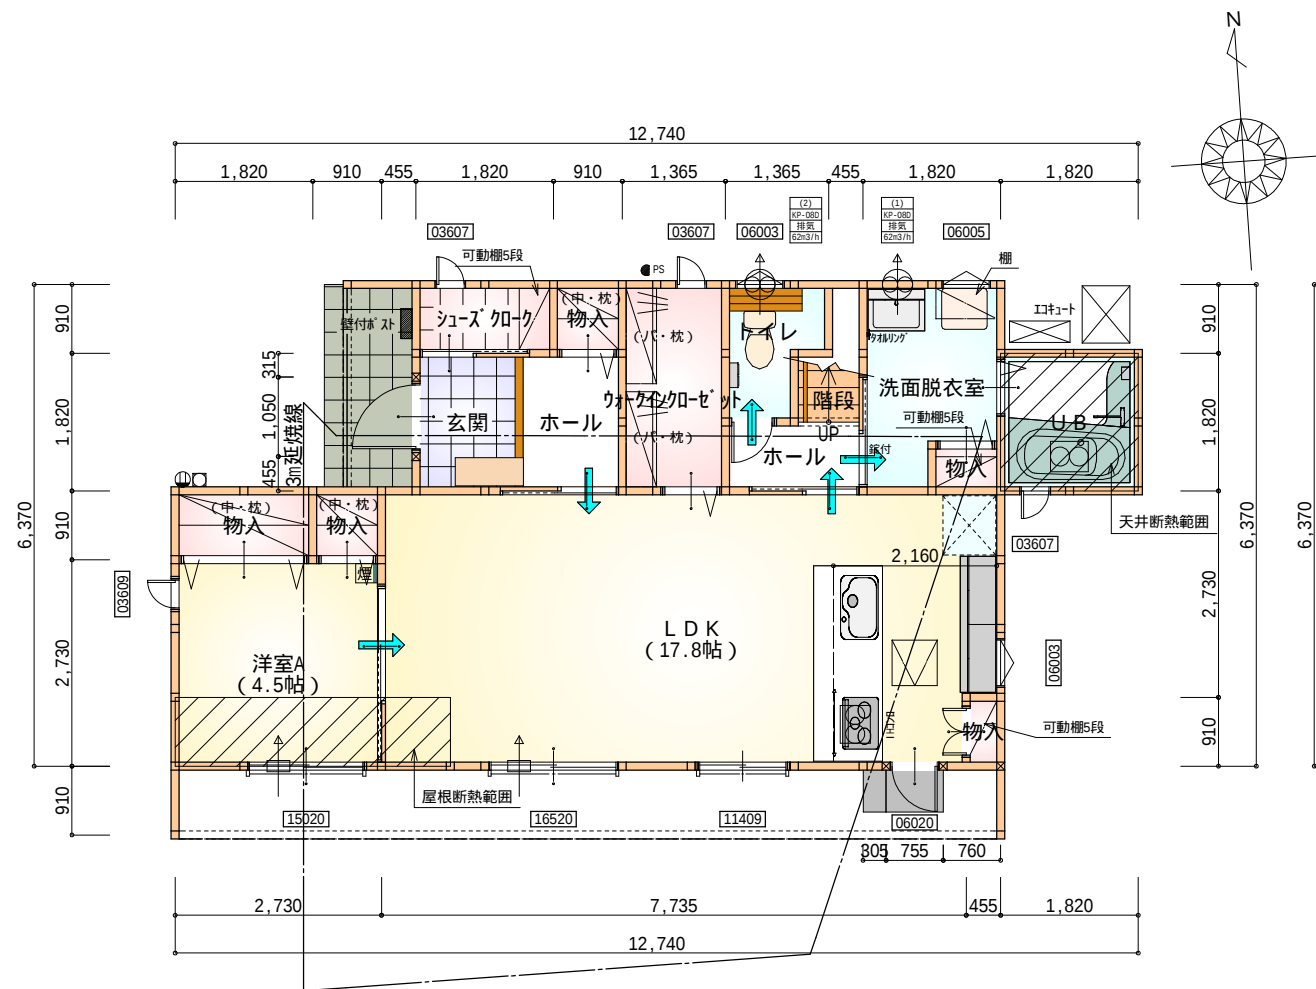

部屋名	面積 m ² (帖)	
物入	0.828	(0.5)
物入	0.414	(0.3)
シューズクローク	1.656	(1.0)
物入	0.828	(0.5)
UB	3.312	(2.0)
物入	0.552	(0.3)
物入	1.656	(1.0)
玄関	2.484	(1.5)
ホール	2.484	(1.5)
階段	1.242	(0.8)
トイレ	2.070	(1.3)
ホール	1.656	(1.0)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
LDK	29.398	(17.8)
洋室A	7.453	(4.5)
ウォークインクローゼット	3.726	(2.3)
合計	64.17	(39.0)

1階 平面図 S:1/100

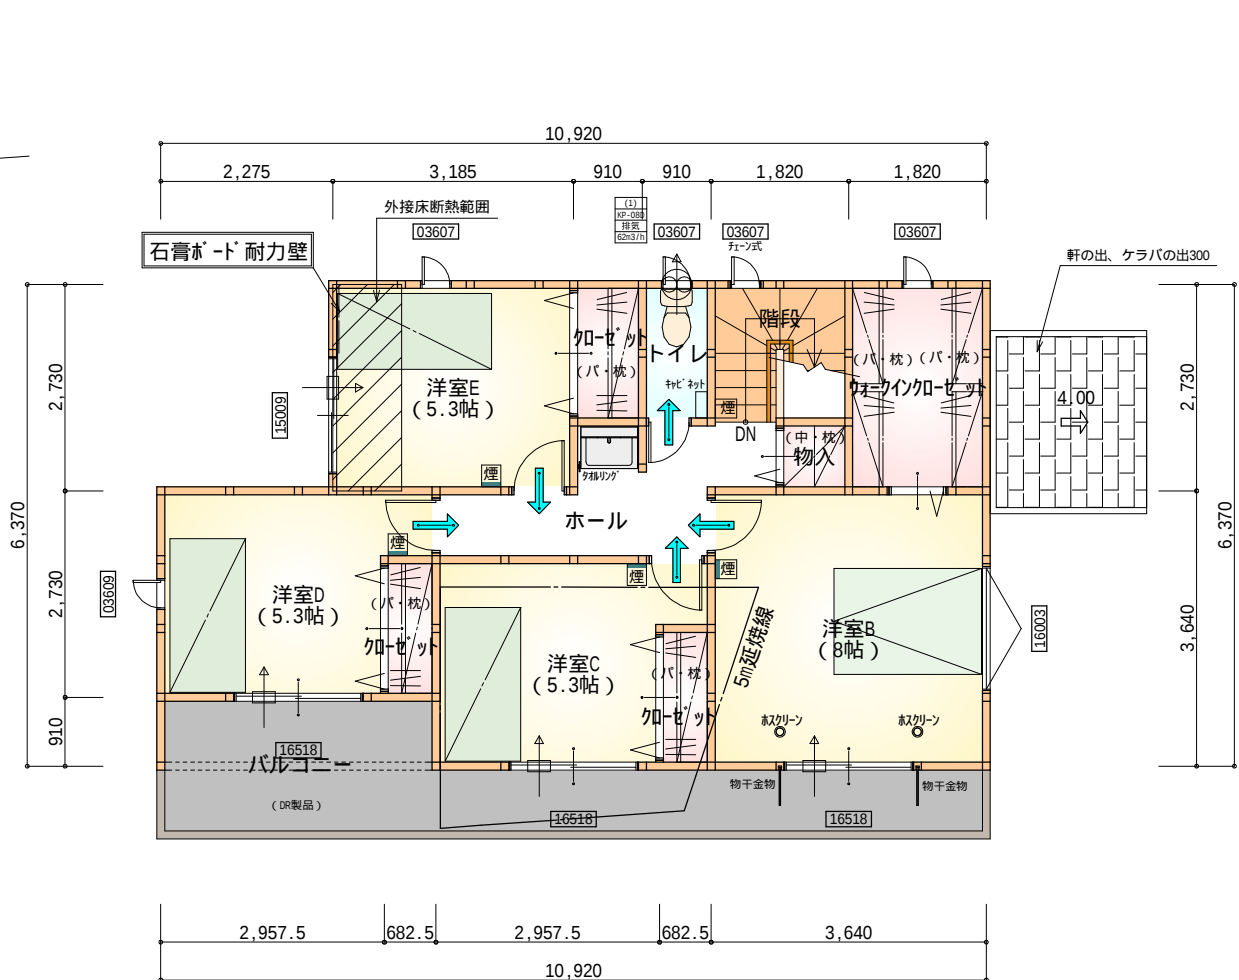

部屋名	面積 m ² (帖)	
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.656	(1.0)
ウォークインクローゼット	4.969	(3.0)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.828	(0.5)
ホール	5.797	(3.5)
階段	3.312	(2.0)
洋室B	13.250	(8.0)
洋室C	8.695	(5.3)
洋室D	8.695	(5.3)
洋室E	8.695	(5.3)
合計	60.03	(36.5)

2階 平面図 S:1/100


* 凡例

- 煙 煙式感知器
- 換気扇 (壁用)
- 換気扇 (天井用)
- 給気口 100φ
- アンダーカット等
- 管柱 (105×105)
- 木材 筋かい 45×90 片方向
- 木材 筋かい 45×90 たすき掛け


火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2944
有効幅	W=780
蹴上	R=196.2
踏面	T=210.0
勾配	R × 2 + T = 602.4 550 602.4 650 R / T = 0.935 × 21 / 21 = 19.64 / 21 22 / 21
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm

石膏ボード耐力壁：1ヶ所のみ

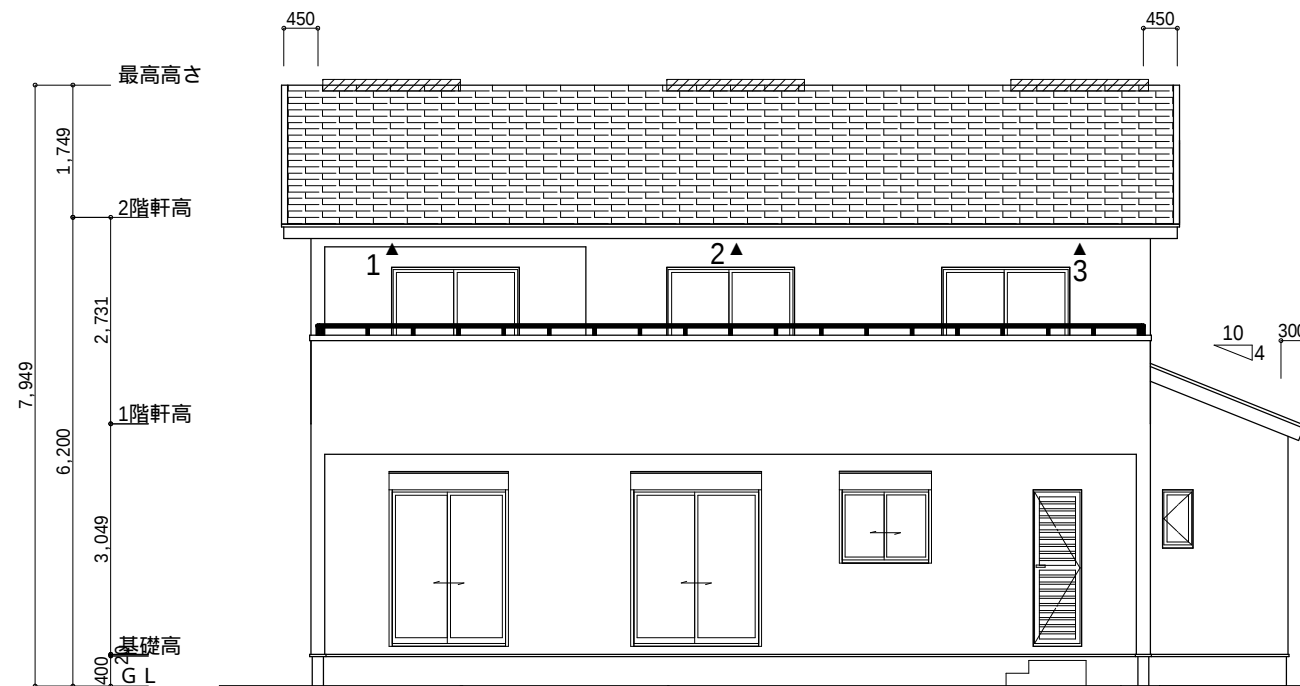


南側 立面図 S:1/100

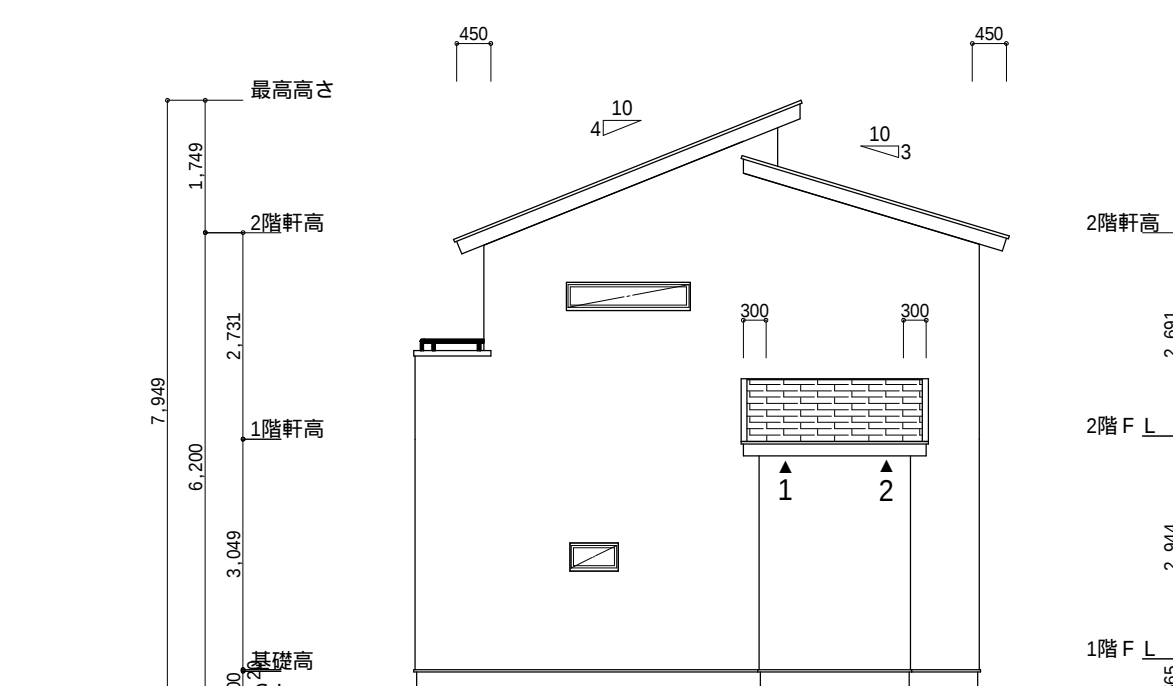


東側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL インボスカー-910×1820×6仕様) 有効開口面積 L=0.450 (軒の出) -0.0835 = 0.3665にカットした開口率4.4%の有孔板の換気孔 0.91×0.3665×0.044 (開口率) = 0.0146㎡/枚 L=300 (軒の出) -0.0835 = 0.2165にカットした 開口率4.4%の有孔板の換気孔 0.91×0.2165×0.044 (開口率) = 0.0086㎡/枚 ▲ : 有孔板位置を示す 棟換気 (トーコー 片流れ換気棟用 2P) 有孔換気面積 0.0156㎡/本 ▨ : 換気棟を示す	
2階 吸気 : $63.34\text{m}^2 \times 1/900$ 0.0704㎡ 0.0146㎡/枚 × 5 = 0.0730㎡ > 0.0703㎡ OK	
排気 : $63.34\text{m}^2 \times 1/1600$ 0.0396㎡ 0.0156㎡/本 × 3本 = 0.0468㎡ > 0.0396㎡ OK	
1階 吸排気 : $3.3124\text{m}^2 \times 1/250$ 0.0133㎡ 0.0086㎡/枚 × 2 = 0.0172㎡ > 0.0133㎡ OK	

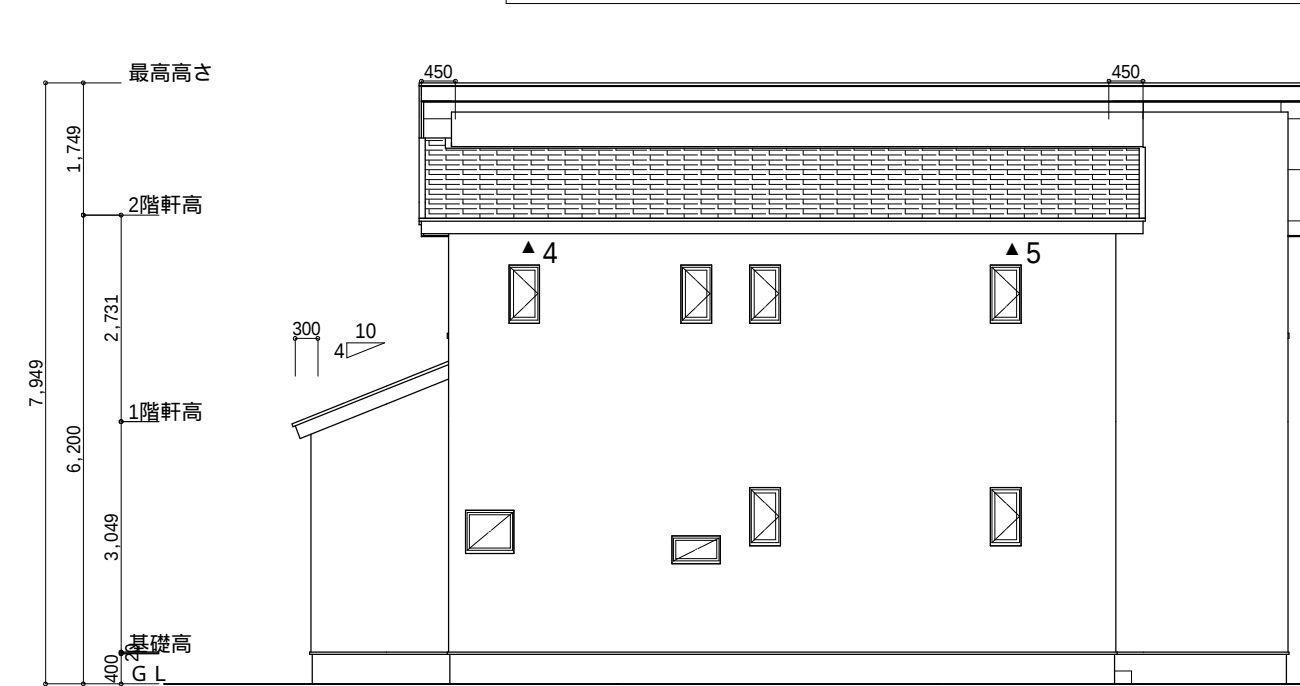

北側 立面図 S:1/100

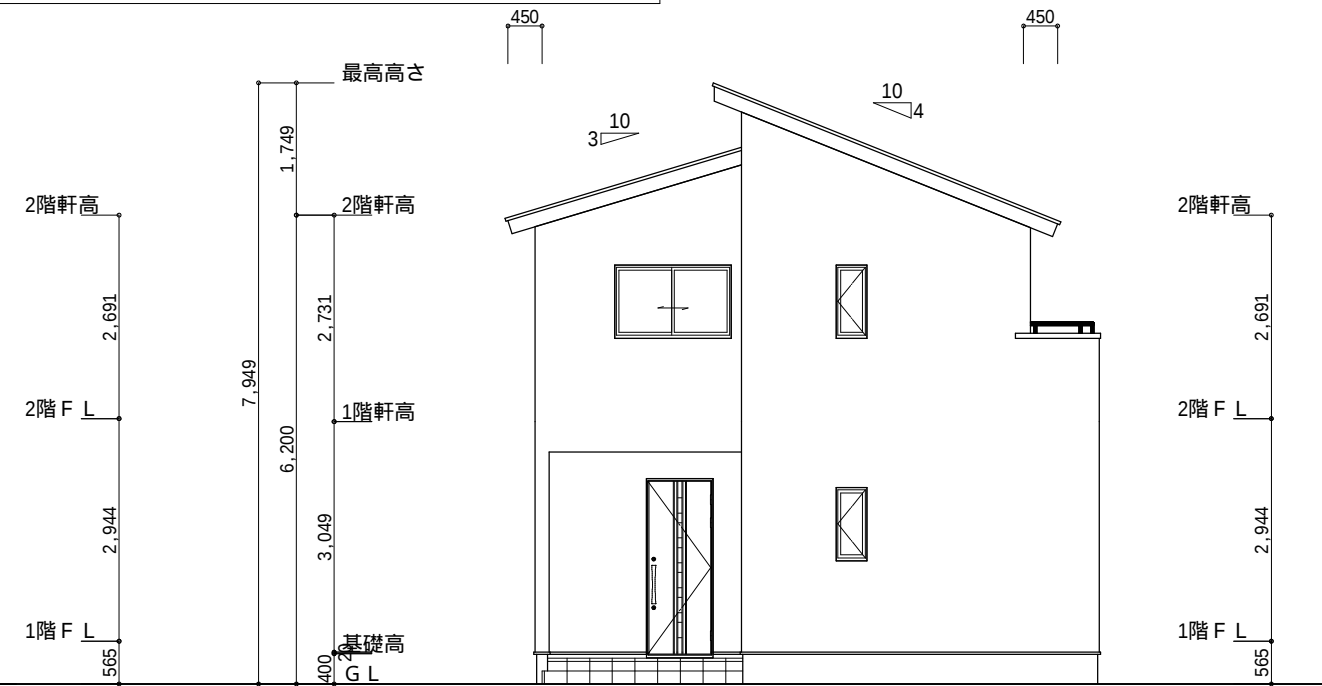

西側 立面図 S:1/100

工事名	浜北区小松建売9期南棟様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録 (1) 第7498号 静岡県浜松市浜北区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3
					2021/08/04			