

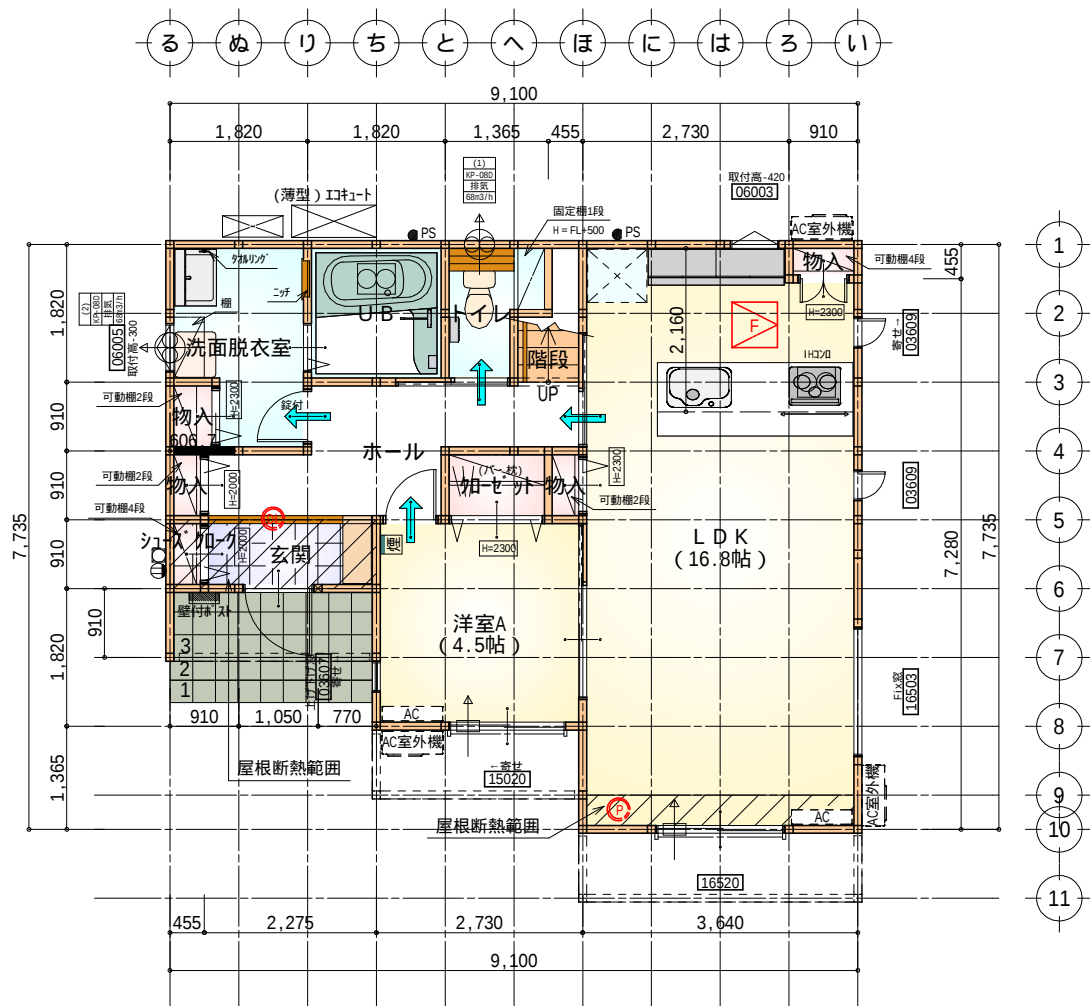


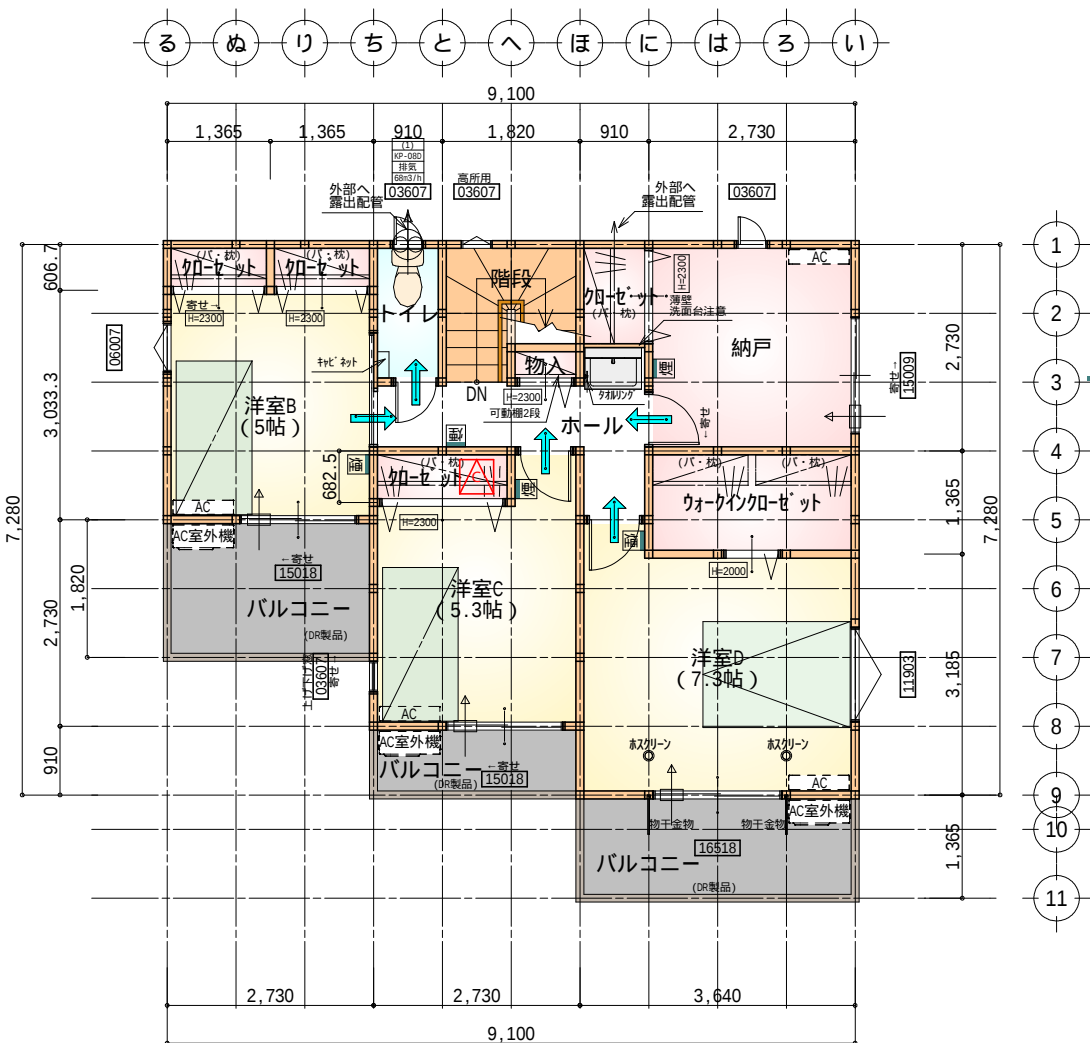

部屋名	面積	㎡(帖)
UB	3.312	(2.0)
トイレ	2.070	(1.3)
階段	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
シューズクロー	0.414	(0.3)
洗面脱衣室	4.417	(2.7)
玄関	2.070	(1.3)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.552	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
クローゼット	1.242	(0.8)
LDK	27.741	(16.8)
洋室A	7.453	(4.5)
合計	57.96	(35.5)

床下空間高 (mm)		
部屋床高		
部屋床高	G L +561.0mm	
	床仕上厚	12.0mm
	構造用合板	24.0mm
	大引けい	90.0mm
計		126.0mm
べた基礎又は地盤天端高		
GL+50.0mm		
必要床下空間有効高		
330.0mm		
床下空間有効高		
561.0mm-126.0mm-50.0mm=385.0mm 330.0mm		

	床下点検口：600×600
	天井点検口：450×450
	天井点検：DL(照明器具)より ファイン・スコープにて点検
	天井点検：目隠しプレートより ファイン・スコープにて点検
長期優良住宅1階床面積表	
部屋面積合計(㎡)	57.96
階段部分の面積合計(㎡)	1.24
対象部屋面積合計(㎡)	56.72
一の階の必要床面積(㎡)	40.00
	56.72 40.00



部屋名	面積	㎡(帖)
トイレ	1.656	(1.0)
クローゼット	1.242	(0.8)
ウォークインクローゼット	3.726	(2.3)
ホール	4.555	(2.8)
物入	0.414	(0.3)
クローゼット	1.242	(0.8)
洋室C	8.695	(5.3)
階段	2.898	(1.8)
洋室D	12.007	(7.3)
クローゼット	0.828	(0.5)
クローゼット	0.828	(0.5)
洋室B	8.281	(5.0)
納戸	7.453	(4.5)
合計	53.82	(32.9)

	天井点検口：450×450
--	---------------

長期優良住宅2階床面積表	
部屋面積合計(㎡)	53.82
階段部分の面積合計(㎡)	2.89
対象部屋面積合計(㎡)	50.93

2階 平面図 S:1/100

タイガーEXハイパ-仕様

断熱等級5仕様

* 凡例

- 煙式感知器
- 換気扇(壁用)
- 換気扇(天井用)
- 給気口100φ
- アンダーカット等
- 管柱(105×105)
- エアコン設置推奨場所
- エアコン室外機設置推奨場所
- エアコンはお客様手配にて

火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \ 608.0 \ 650$ $R / T = 0.948 \times 21 / 21$ $= 19.91 / 21 \ 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm



タガ-EXハイ-仕様
断熱等級5仕様



南側 立面図 S:1/100

小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753



▲: 有孔板位置を示す

棟換気 (トコ 換気棟用 S型 2P)
有孔換気面積 0.034㎡/本

換気棟を示す

2階 吸気: $53.82\text{m}^2 \times 1/900 = 0.0598\text{m}^2$
 $0.00753\text{m}^2/\text{枚} \times 8 = 0.06024\text{m}^2 > 0.0598\text{m}^2$ OK

排気: $53.82\text{m}^2 \times 1/1600 = 0.0337\text{m}^2$
 $0.034\text{m}^2/\text{本} \times 1\text{本} = 0.034\text{m}^2 > 0.0337\text{m}^2$ OK

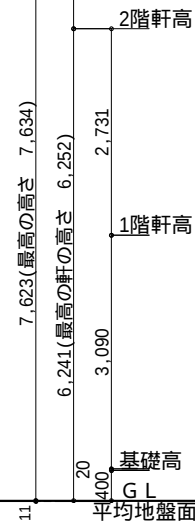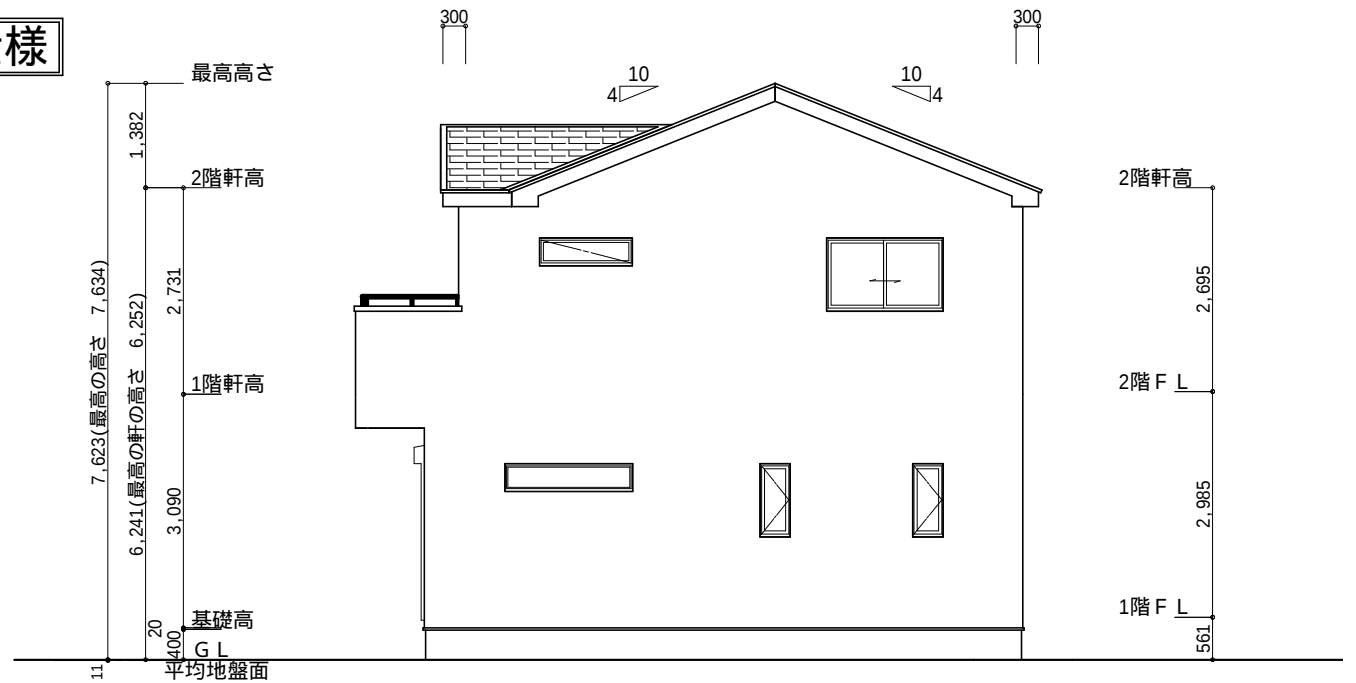

東側 立面図 S:1/100

面積表			
	形状	計算式	面積(㎡)
①	三角形	$5.460 \times 0.125 \div 2.0$	0.341250
合計			0.34


面積表			
	形状	計算式	面積(㎡)
②	矩形	0.910×0.063	0.057330
合計			0.05

平均地盤面の算定


$$\textcircled{A1} + \textcircled{A2} = 0.39$$

$$(9.10 + 0.15 + 7.735 + 0.15) \times 2 = 34.27$$

$$= 0.011\text{m} \rightarrow \text{設計GL-11mm}$$

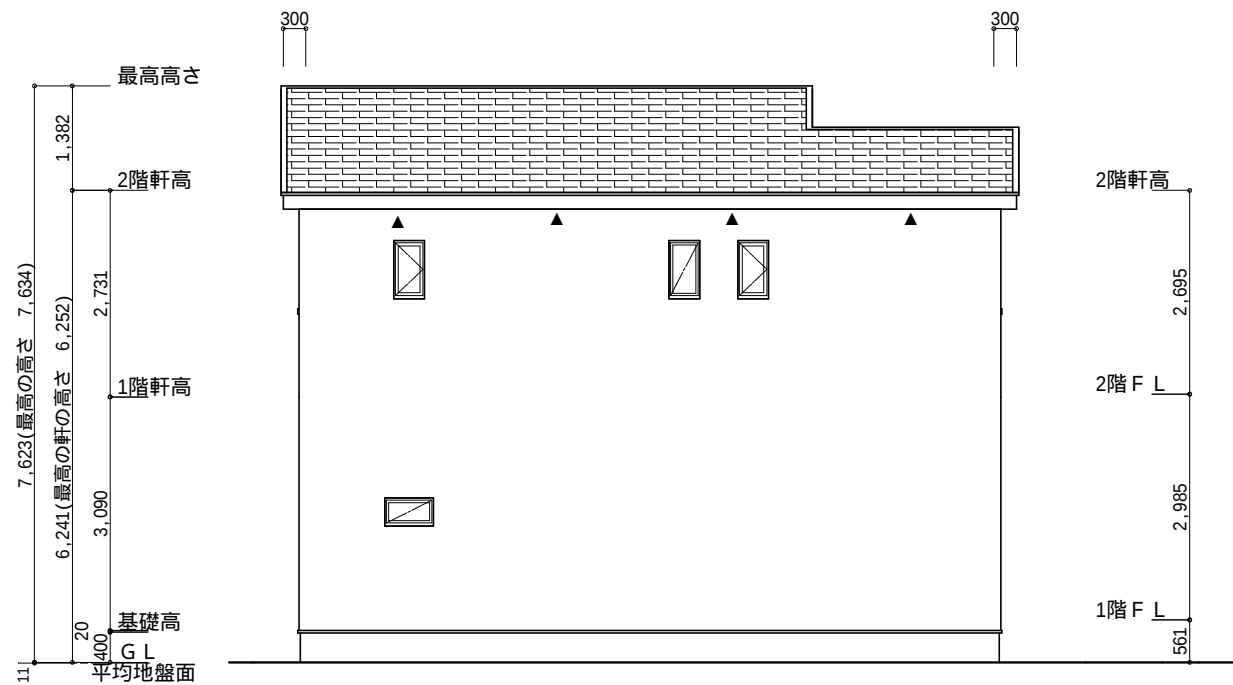

北側 立面図 S:1/100

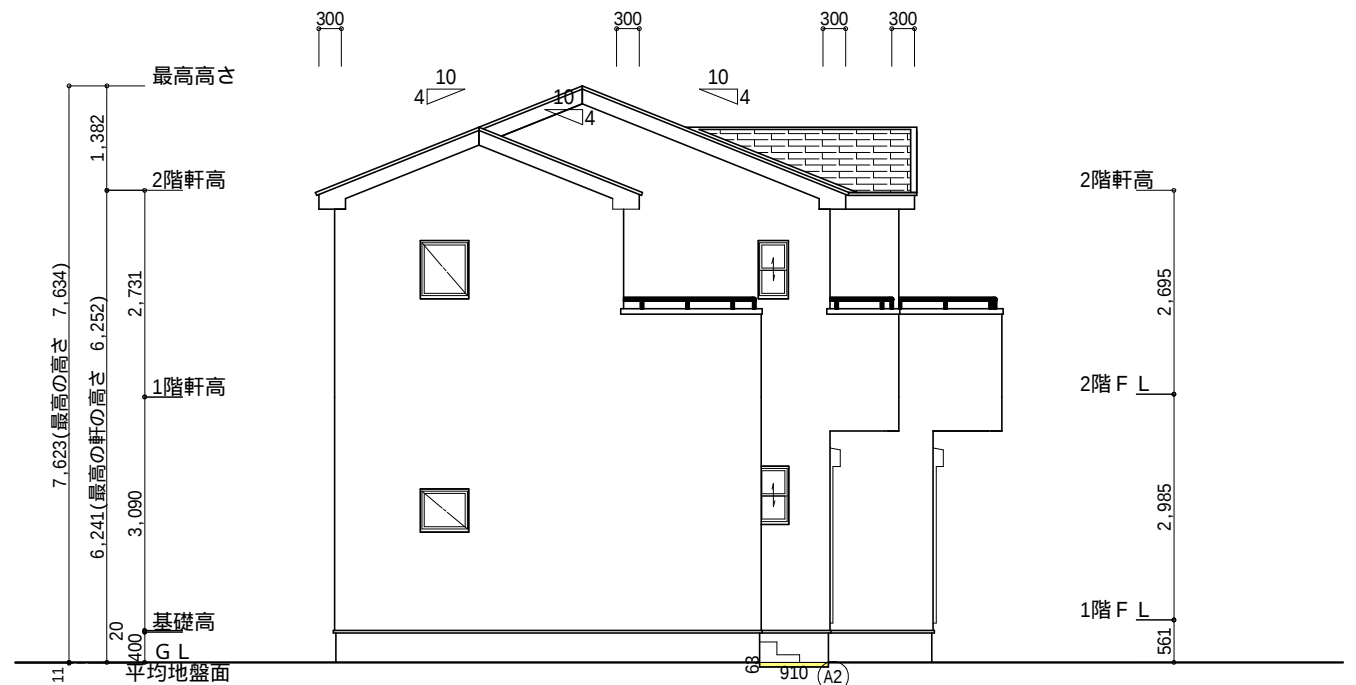

西側 立面図 S:1/100

工事名	富士市横割六丁目建売中棟様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録(3)第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3
				2025/04/01				