


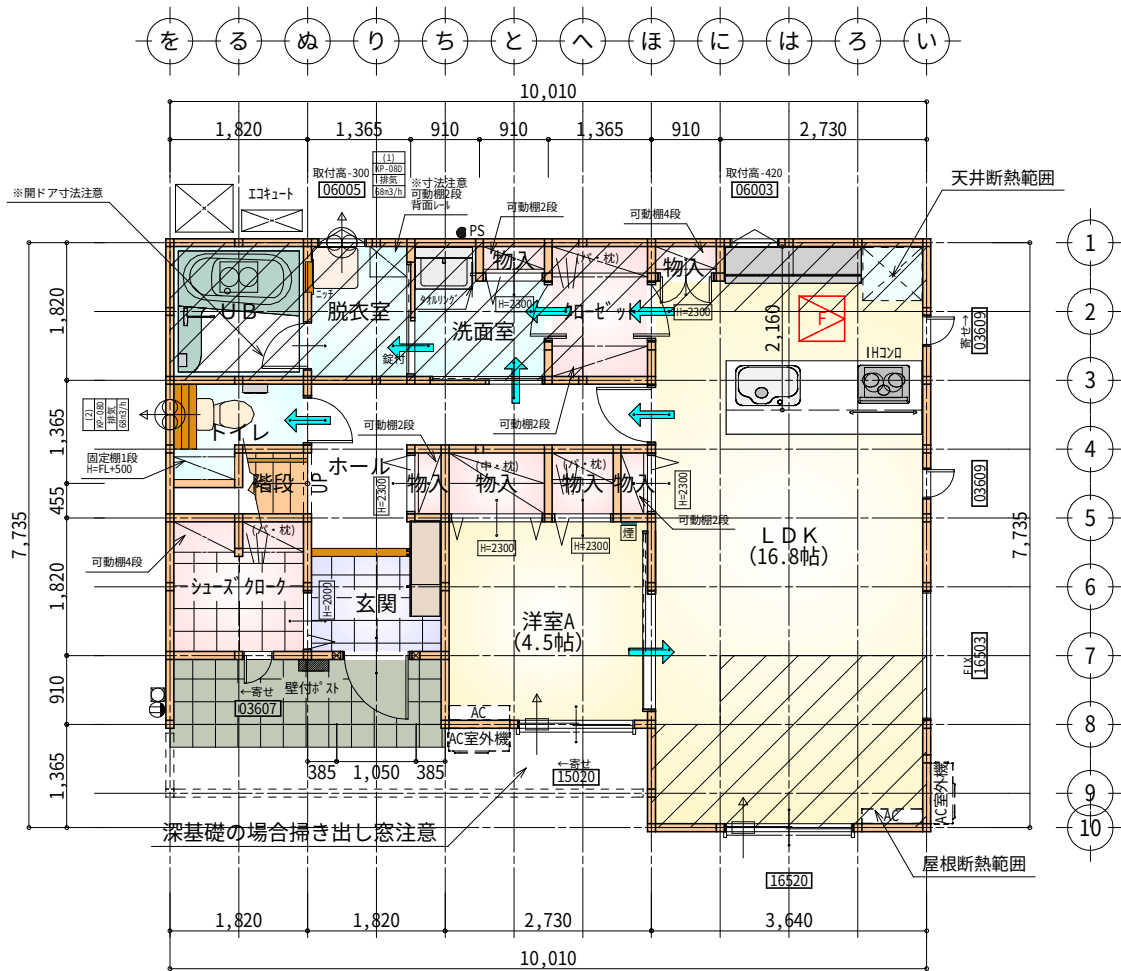


部屋名	面積	m ² (帖)
LDK	27.741	(16.8)
トイレ	2.070	(1.3)
階段	1.242	(0.8)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
物入	0.414	(0.3)
玄関	2.484	(1.5)
クローゼット	2.484	(1.5)
シューズクローク	3.312	(2.0)
UB	3.312	(2.0)
脱衣室	2.484	(1.5)
物入	0.414	(0.3)
ホール	6.211	(3.8)
物入	1.242	(0.8)
物入	0.828	(0.5)
洗面室	2.898	(1.8)
洋室A	7.453	(4.5)
合計	65.41	(40.0)

床下空間高 (mm)		
部屋床高 G L +561.0mm		
床仕上・構造	床仕上厚	12.0mm
	構造用合板	24.0mm
	大引せい	90.0mm
	計	126.0mm
べた基礎又は地盤天端高 G L +50.0mm		
必要床下空間有効高 ≥ 330.0mm		
床下空間有効高		
561.0mm - 126.0mm - 50.0mm = 385.0mm ≥ 330.0mm		

	床下点検口：600×600
	天井点検口：450×450、UB標準品 「ファイバーグラス」にて点検

長期優良住宅1階床面積表	
部屋面積合計 (m ²)	65.41
階段部分の面積合計 (m ²)	1.24
対象部屋面積合計 (m ²)	64.17
一の階の必要床面積 (m ²)	≥ 40.00
	64.17 ≥ 40.00

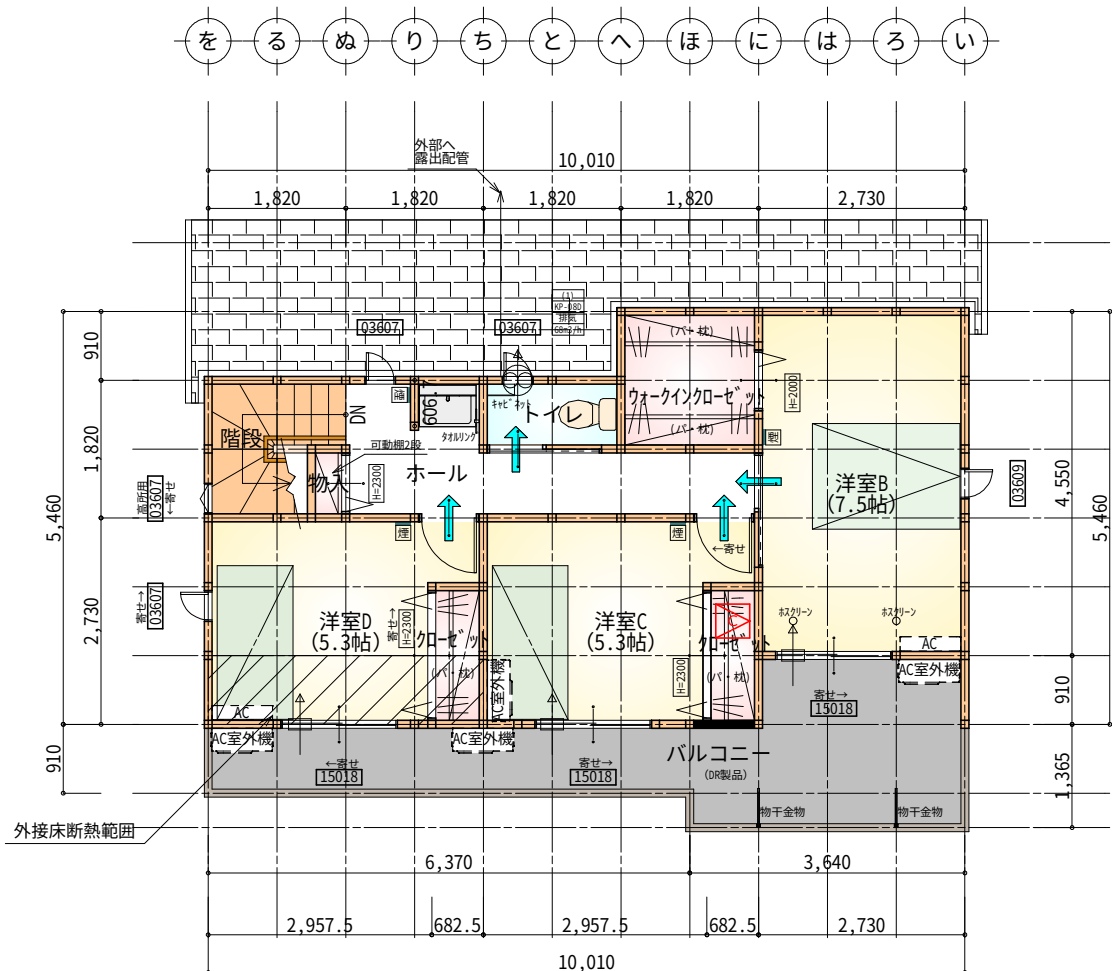

部屋名	面積	m ² (帖)
トイレ	1.656	(1.0)
物入	0.414	(0.3)
ホール	6.625	(4.0)
ウォークインクローゼット	3.312	(2.0)
階段	2.898	(1.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
クローゼット	1.242	(0.8)
洋室B	12.422	(7.5)
洋室C	8.695	(5.3)
洋室D	8.695	(5.3)
合計	47.20	(28.8)

	天井点検口：450×450
--	---------------

長期優良住宅2階床面積表	
部屋面積合計 (m ²)	47.20
階段部分の面積合計 (m ²)	2.89
対象部屋面積合計 (m ²)	44.31

2階 平面図 S:1/100

タイガ-EXハイパ-仕様

断熱等級5仕様

※凡例


- 煙式感知器
- 換気扇 (壁用)
- 換気扇 (天井用)
- 給気口100φ
- アンダーカット等
- 管柱 (105×105)
- I7コ設置推奨場所
- I7コ室外機設置推奨場所
- ※I7コはお客様手配にて

※火気使用室内装
天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497
壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

段数	15段
階高	2985
有効幅	W=780
蹴上	R=199.0
踏面	T=210.0
勾配	$R \times 2 + T = 608.0$
	$550 \leq 608.0 \leq 650$
	$R / T = 0.948 \times 21 / 21 = 19.91 / 21 \leq 22 / 21$
蹴込板	あり
蹴込	30mm
段鼻	あり 30mm



南側 立面図 S:1/100

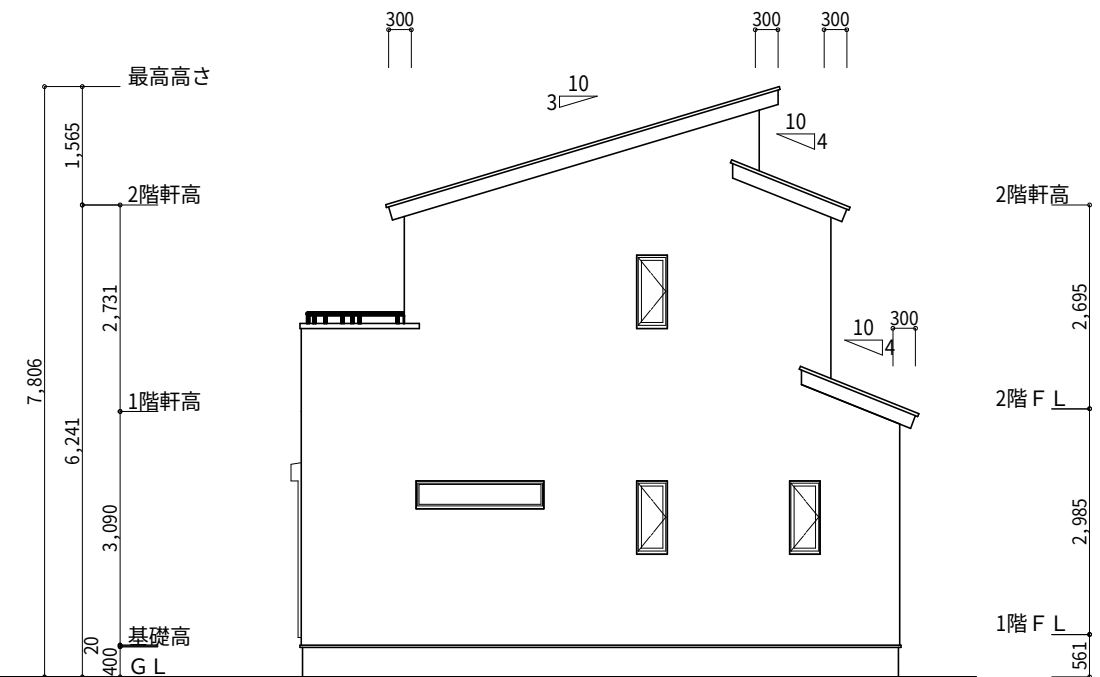

東側 立面図 S:1/100

※小屋裏換気措置 (NBL 防火端部有孔板 8mm)
1枚あたりの有効開口面積: 0.00753

▲: 有孔板位置を示す

※棟換気 (トコ- 片流れ棟 2P)
有効開口面積 0.0156㎡/本
換気棟を示す


2階 吸気: $47.20\text{㎡} \times 1/900 = 0.0525\text{㎡}$
 $0.00753\text{㎡/枚} \times 7 = 0.05271\text{㎡} > 0.0525\text{㎡} \therefore \text{OK}$

排気: $47.20\text{㎡} \times 1/1600 = 0.0295\text{㎡}$
 $0.0156\text{㎡/本} \times 2\text{本} = 0.0312\text{㎡} > 0.0295\text{㎡} \therefore \text{OK}$


1階 吸排気: $14.07\text{㎡} \times 1/250 = 0.0563\text{㎡}$
 $0.00753\text{㎡/枚} \times 8 = 0.06024\text{㎡} > 0.0563\text{㎡} \therefore \text{OK}$

タガ-EXハイパ-仕様

断熱等級5仕様

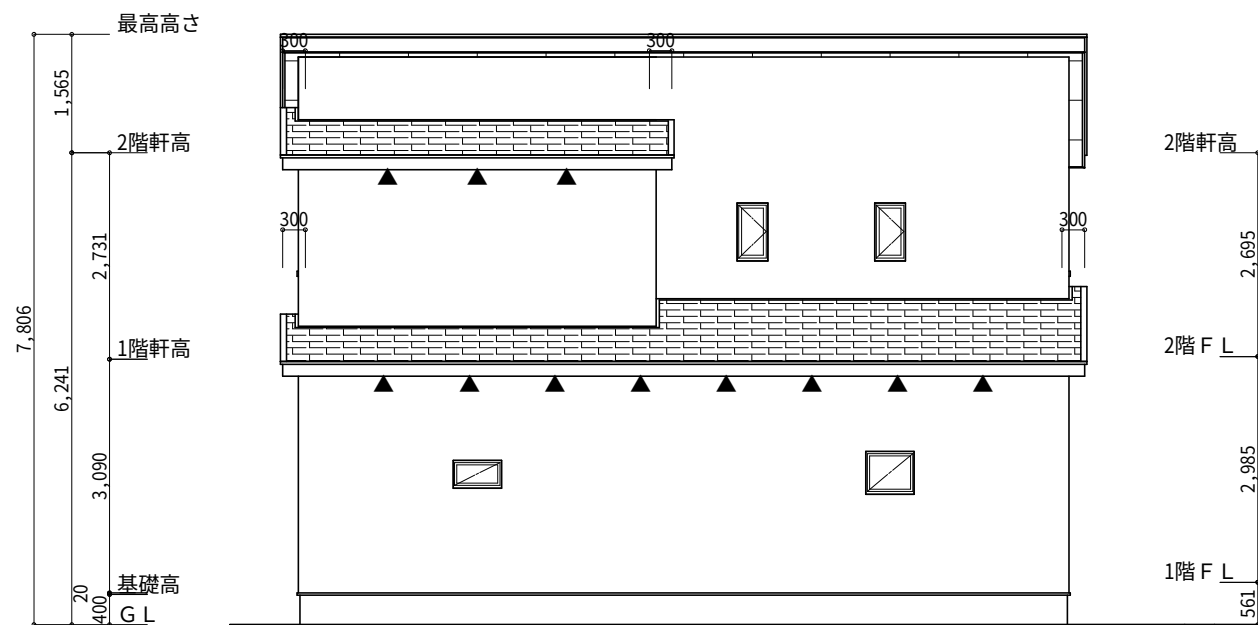

北側 立面図 S:1/100

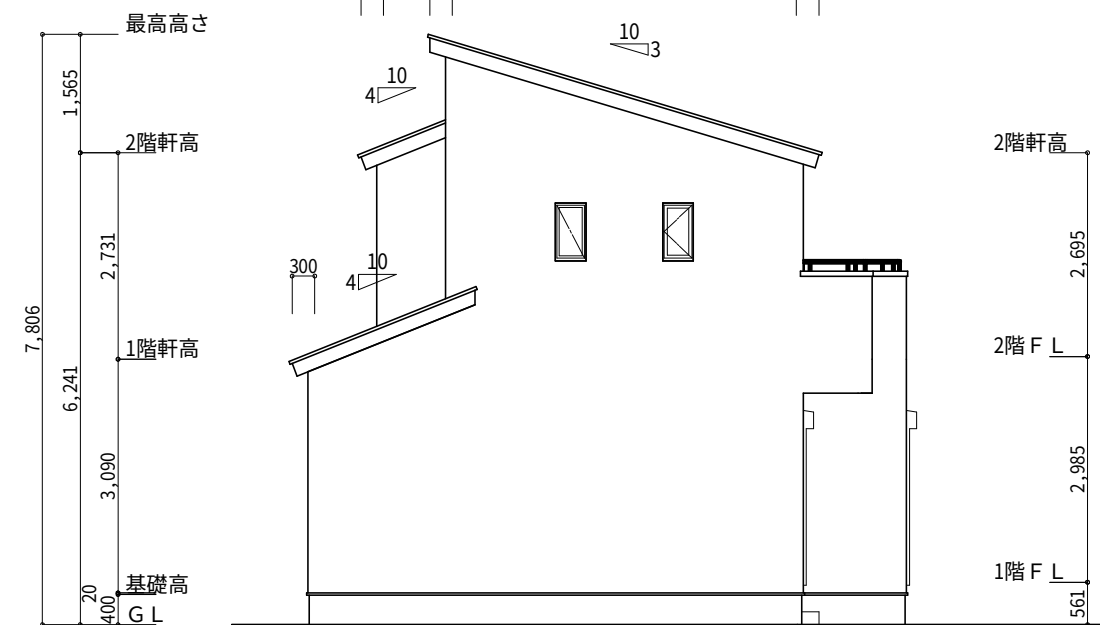

西側 立面図 S:1/100

工事名	富士宮市城北町建売西棟様邸新築工事	心建設株式会社一級建築士事務所	管理者	設計者	担当者	図面名	縮尺	No.
備考		一級建築士事務所 静岡県知事登録 (3) 第7498号 静岡県浜松市浜名区内野2987-1 一級 国土交通大臣登録 第344970号 織田 綾子 TEL:053-586-7337	日付	日付	日付	南側 立面図, 北側 立面図, 東側 立面図, 西側 立面図	1/100	3
				2025/04/22				まろせ