


## タイガーEXハイパー仕様

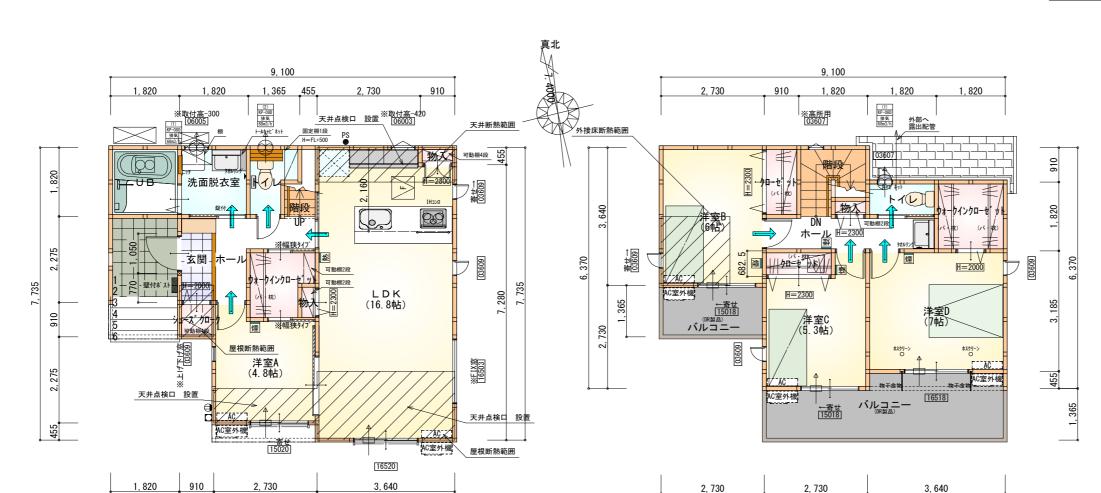

## 断熱等級5仕様

## \* 凡例

煙	煙式感知器
-8-	換気扇 (壁用)
<b>∞</b> +	換気扇(天井用)
	給気口100φ
$\Rightarrow$	アンダーカット等
	管柱(105×105)
CIIĀĢIII	エアコン設置推奨場所
AC室外機	エアコン室外機設置推奨場所
	※エアコンはお客様手配にて

## ※火気使用室内装

天井: PB9.5+準不燃クロスQM9397~QM9497 壁: PB12.5+準不燃クロスQM9397~QM9497

部屋名	面 積	m (帖)
物入	0. 414	(0.3)
階段	1. 242	(0.8)
トイレ	2. 070	(1.3)
物入	0. 414	(0.3)
ウォークインクローセ゛ット	2. 898	(1.8)
ホール	3. 726	(2.3)
玄関	2. 070	(1.3)
シュース゛クローク	0. 828	(0.5)
UB	3. 312	(2.0)
洗面脱衣室	3. 312	(2.0)
LDK	27. 741	(16. 8)
洋室A	7. 867	(4. 8)
수 計	55.89	(34 2)

9, 100

F/ 床下点検口:600×600

C 天井点検口: 450×450

○ 天井点検: DL (照明器具) より ファイハ・ースコーフ・にて点検

P. 天井点検:目隠しプレートより ファイパースコープにて点検

部屋名	面 積	m <sup>*</sup> (帖)
トイレ	1. 656	(1.0)
ホール	4. 141	(2. 5)
クローセ゛ット	1. 656	(1.0)
ウォークインクローセ゛ット	3. 312	(2. 0)
クローセ゛ット	1. 242	(0.8)
物入	0. 414	(0.3)
階段	2. 898	(1.8)
洋室B	9. 937	(6. 0)
洋室C	8. 695	(5. 3)
洋室D	11. 593	(7. 0)
合 計	45. 54	(27. 7)

9, 100

2, 730

C 天井点検口:450×450

段	数	15段
階	高	2985
有效	刎幅	W=780
蹴	上	R=199.0
踏	面	T=210.0
勾	配	$R \times 2 + T = 608.0$ $550 \le 608.0 \le 650$ $R / T = 0.948 \times 21 / 21$ $= 19.91 / 21 \le 22 / 21$
蹴	Δ板	あり
蹴	込	30mm
段	鼻	あり 30mm

1階 平面図 S:1/100

2階 平面図 S:1/100

工事名	豊川市平尾町建売南棟様邸新築工事
備考	

	管理者	設計者	担当者	図面
1	日付	日付	日付 2025/03/28	

